PRZYŁĄCZA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

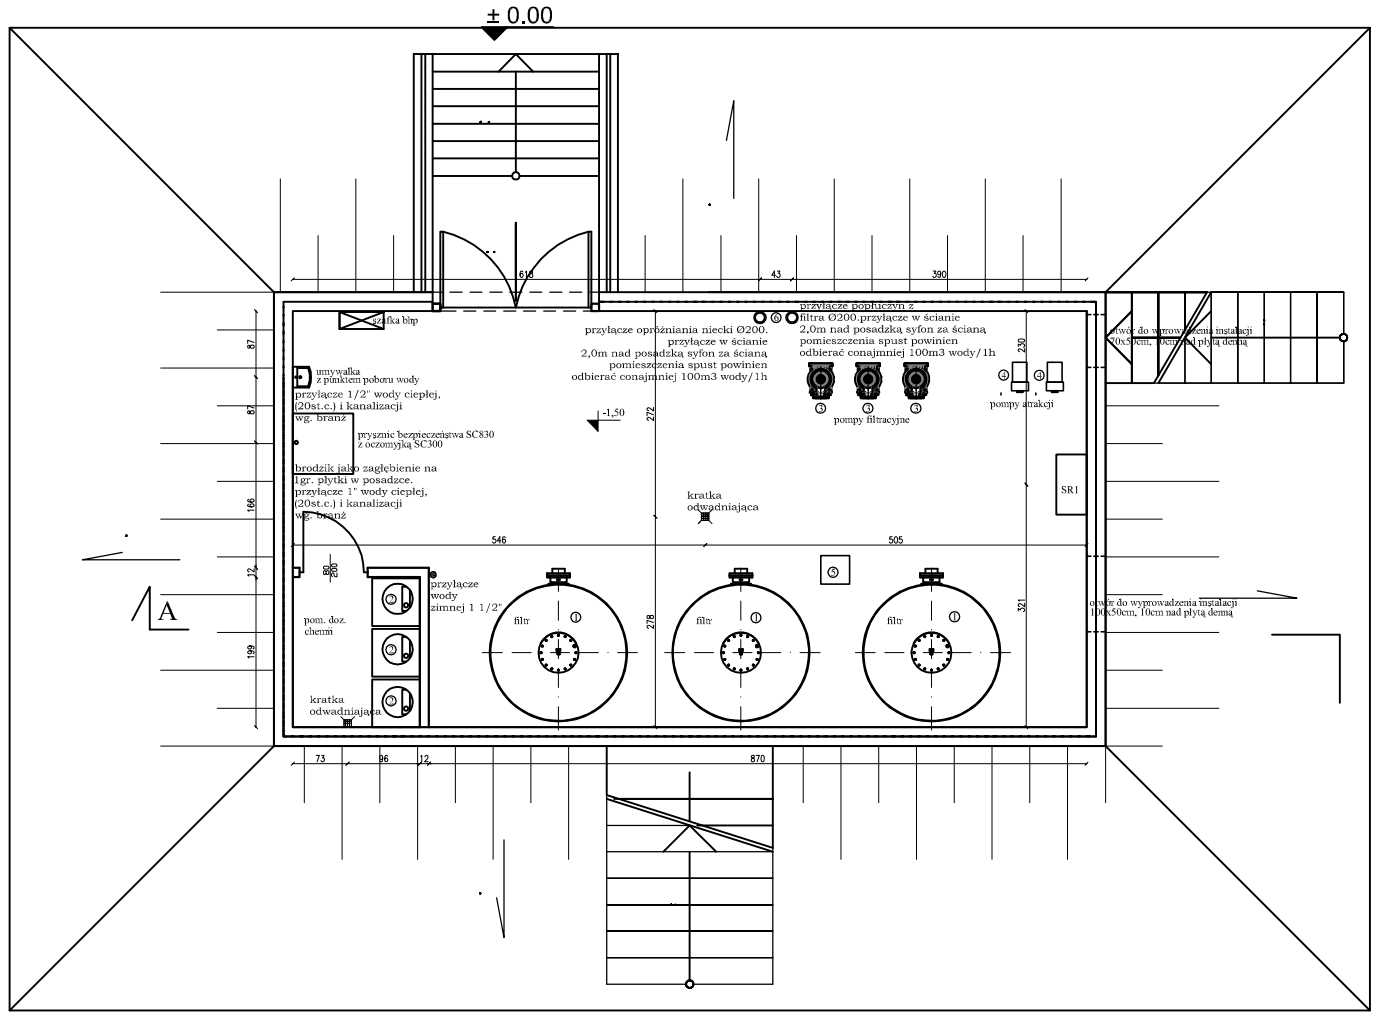

LEGENDA :

⊗ ZAWÓR 6-CIO DROŻNY
⋈ ZAWORY
POMPA Z ŁAPACZEM WŁÓKIEN
RURY PRZEPŁYWOWE

BASEN:
1. FILTR BASENOWY
2. ZBIORNIKI CHEMII
3. POMPA FILTRACYJNA
4. POMPA ATRAKCJI
5. DMUCHAWA DO WZRUSZANIA ZŁOŻA
6. KANALIZACJA

PRZYŁĄCZE WENTYLACYJNE:

W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM
NALEŻY WYKONAĆ WENTYLACJĘ
MECHANICZNĄ NAWIEWNO -WYWIEWNĄ,
ZAPEWNIAJĄCĄ MIN. 2 WYMIANY POWIETRZA
NA 1H.

W POMIESZCZENIU DOZOWANIA CHEMII
NALEŻY WYKONAĆ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ
WYWIEWNĄ, ZAPEWNIAJĄCĄ MIN. 5 WYMIANY
POWIETRZA NA 1H ORAZ WENTYLACJĘ AWARYJNĄ
ZAPEWNIAJĄCĄ MIN. 10 WYMIANY POWIETRZA NA 1H.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE:

DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NALEŻY
DOPROWADZIĆ GŁÓWNY KABEL ZASILAJĄCY W
OKOLICE SZAFY STERUJACEJ SR1 Z ZAPASEM OK 5mb.
PRZEKRÓJ KABLA NALEŻY DOBRAĆ WG. NORMY
UWZGLĘDNIAJĄC ODLEGŁOŚĆ ROZDZIELNI OD
GŁÓWNEGO PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO. KABEL
POWINIEN BYĆ PRZEZNACZONY DO UKŁADANIA W
ZIEMI. SZCZYTOWA MOC PRĄDU DLA ELEMENTÓW
TECHNOLOGII BASENU: 38kW, 400V
+ REZERWA, MOC DOBRANEGO GRZEJNIKA ORAZ
OŚWIETLENIA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

UWAGA!!! NALEŻY WYKONAĆ OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

DLA UZYSKANIA MOŻLIWOŚCI PRZESYŁU DANYCH Z AUTOMATU DOZUJACEGO DO STACJI ZEWNĘTRZNEJ NALEŻY WYKONAĆ W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM PRZYŁĄCZE ETHERNET Z PODŁĄCZENIEM DO INTERNETU (NP. MODEM BEZPRZEWODOWY) Z ZAPASEM OK.5M KABLA.

PRZEBUDOWA KĄPIELISKA OTWARTEGO W BIAŁEJ

48-210 Biała, ul. Koraszewskiego 1
DZIAŁKA NR 1902, K.M. 31, obręb Biała

INWESTOR	Gminne Centrum Kultury w Białej ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała tel. ...

WYKONAWCA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO	Pracownia Architektury - JAMS, architekt Mariusz Sługocki siedziba : ul. niemodlińska 47/3 45-761 opole biuro : ul. spychalskiego 13, pok.219 45-716 opole tel./fax (77) 4743641, kom. 692 44 34 32 e-mail: mariusz.slugocki@jamsarchitekci.pl www.jamsarchitekci.pl, NIP: 9730688114, REGON: 160043028

CZĘŚĆ OBIEKTU	RYSUNEK	SKALA
KĄPIELISKO OTWARTE	PRZYŁĄCZA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO	1 : 100

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY	TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ	T3

	IMIĘ, NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	PODPIS I PIECZĄTKA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mariusz Sługocki LOIA/15/2005/GW		LUTY 2012
OPRAC.	inż. arch. Marek Duda		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Anna Sługocka 05/OPOKK/2011		